# Teknisk datablad

## TP-væg- og loftsbøjle FT

## Artikelnummer: 6365977



TP væg- og loftsbøjle med klemlasker til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.
Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.

Maks sidehøjde på kabelstøttesystemet 60 mm.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6365977 |
| Type | TPDG 145 FT |
| Betegnelse 1 | Væg- og loftsbøjle |
| Betegnelse 2 | til gitterbakke |
| Producent | OBO |
| Dimension | B145mm |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 6 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 55 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,1583 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## TP-væg- og loftsbøjle FT

## Artikelnummer: 6365977

### Dimensioner

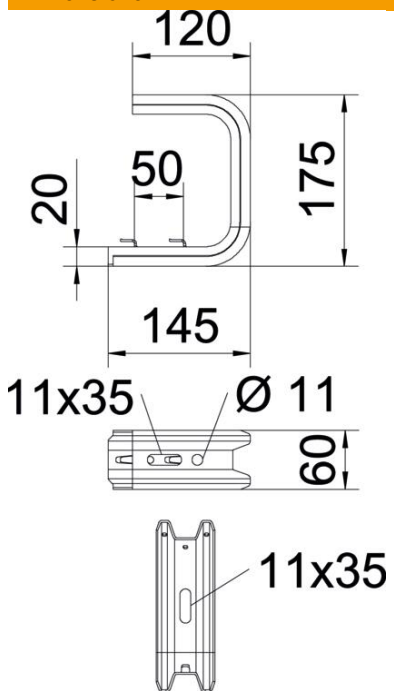



| | |
|---|---|
| Længde | 175 mm |
| Bredde | 145 mm |
| Højde | 60 mm |
| Mål B | 145 mm |
| Mål L | 50 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Ophængsbøjle (C-bøjle) |
| F i kN loft | 1,3 kN |
| F i kN væg | 1,4 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Til bredde maks. | 100 mm |
| Til bredde min. | 100 |
| Egnet til gitterbakke | Ja |
| Egnet til kabelstige | Nej |
| Egnet til kabelbakke | Nej |
| Egnet til bakke-/stigebredde | 100 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |

### Belastninger

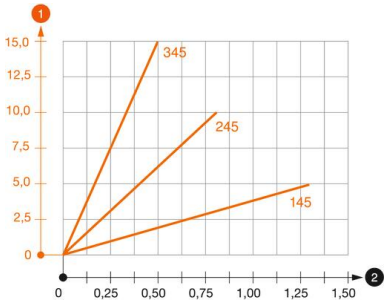



**Belastningsdiagram loftsbøjle TPDG**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

### Belastningsparametre for pløk til TPDG-væg- og loftsbøjle




| Vægfastgøring | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | |
| | Konsollængde [mm] | | | | |
| Dyvel type | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 |
| BZ3 8x95/0-40 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,03 | 0,96 | 0,68 | 0,54 | 0,35 |

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.